


Rozdzielnica włączkowa z drzwiczkami stalowymi z zamkiem patentowym

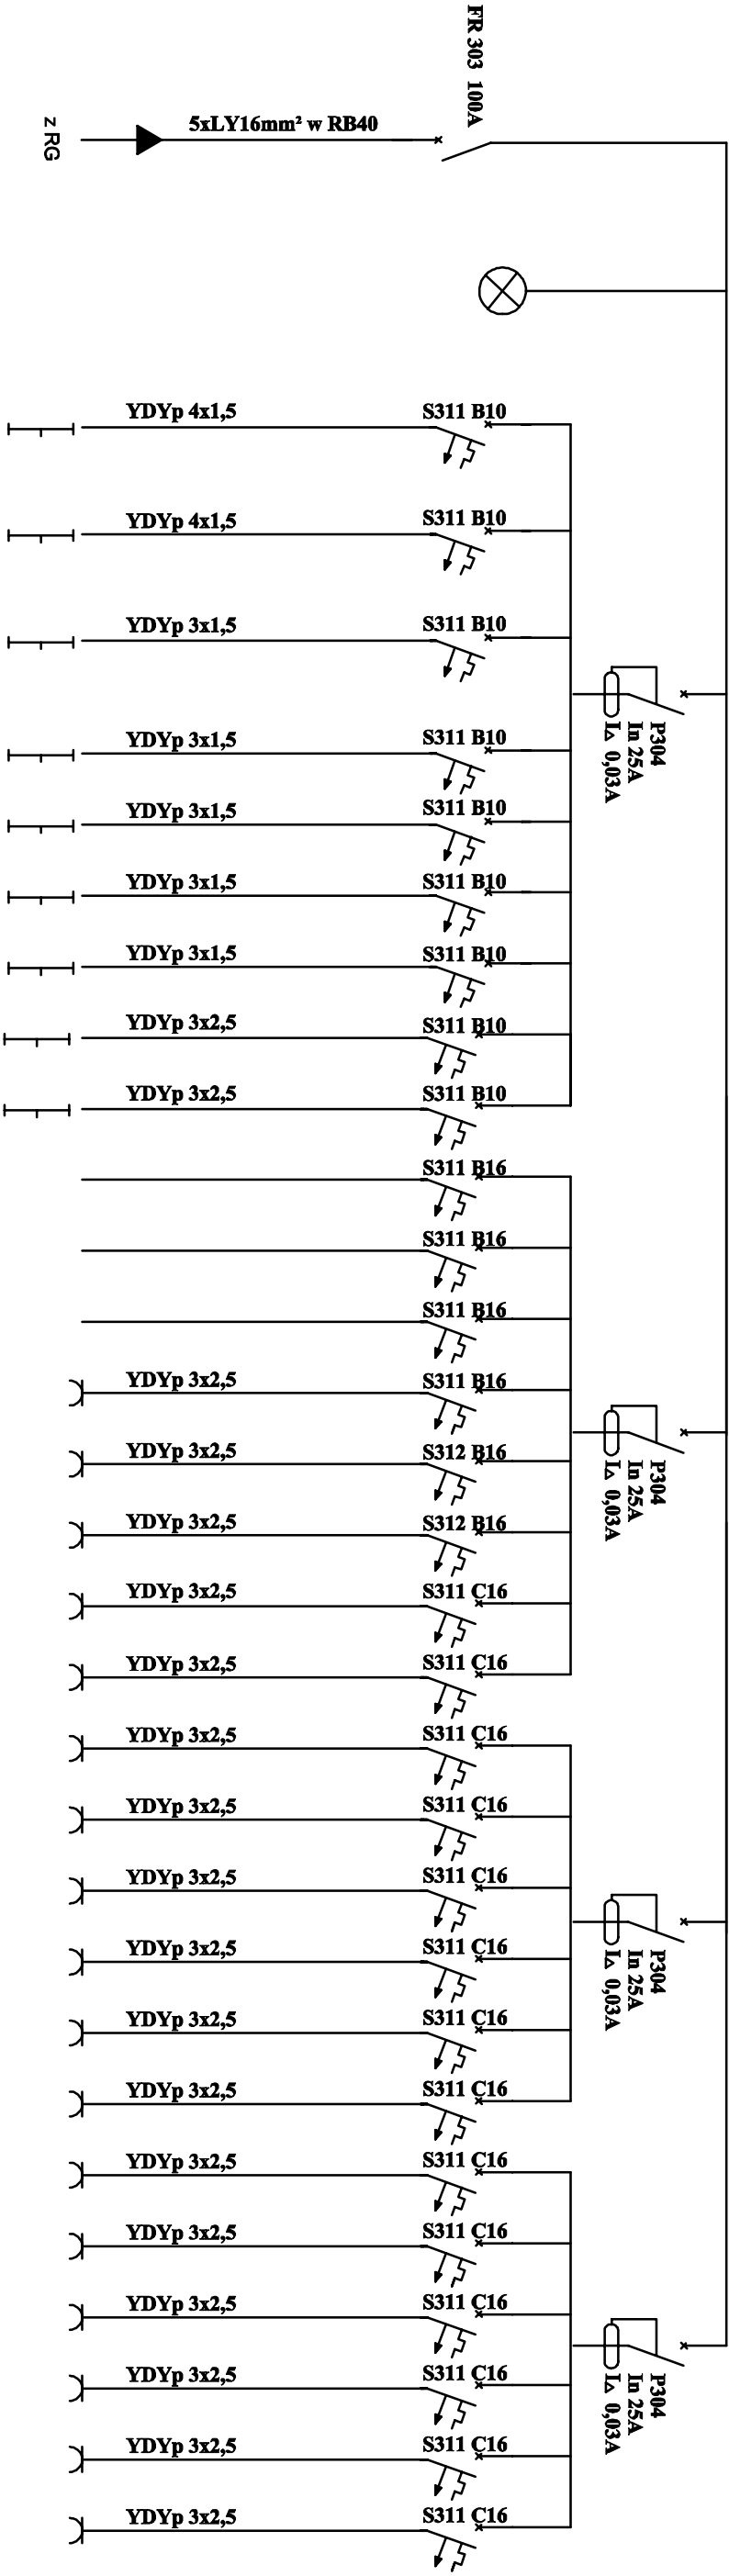

	nr obwodu	
zasilanie z ZKP	26,6 kW	Moc /kW/
klatki schodowe pom. nr 1.1, 1.2, 1.4,	0,8	
korytarz pom. nr 1.3	1,0	
świetlica pom. nr 1.5	0,8	
pokoje pom. nr 1.6, 1.7, 1.8, 1.9	1,2	
pokoje pom. nr 1.10, 1.11, 1.12, 1.13	1,2	
pokoje pom. nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.17	1,2	
pokoje pom. nr 1.19, 1.18	1,2	
toalety pom. nr 1.20, 1.21, 1.22, 1.23	1,2	
pokój + magazyny pom. nr 1.24, 1.25, 1.26	1,0	
rezerwa		
rezerwa		
rezerwa		
korytarz pom. nr 1.3	1,0	
świetlica pom. nr 1.5	1,0	
pokój pom. nr 1.6	1,0	
pokój pom. nr 1.7	1,0	
pokój pom. nr 1.8	1,0	
pokój pom. nr 1.9	1,0	
pokój pom. nr 1.10	1,0	
pokój pom. nr 1.11	1,0	
pokój pom. nr 1.12	1,0	
pokój pom. nr 1.13	1,0	
pokój pom. nr 1.14	1,0	
pokój pom. nr 1.15	1,0	
pokój pom. nr 1.16	1,0	
pokój pom. nr 1.17	1,0	
pokój pom. nr 1.18	1,0	
pokój pom. nr 1.19	1,0	
pokój pom. nr 1.28	1,0	

Pi = 26,6kW
Ps = 18,62kW
k=0,7

Przedmiot inwestycji	Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku			
Adres inwestycji	16-515 Puńsk, ul. 11 Marca 18			nr rysunku
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach			
Nr geod. dz.	351/5, 351/6, 351/8			skala
Przedmiot rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNI "R1"			E/3
Projektant	nr upr.	data	podpis	branża
St. Olejnik	SUV -	09-01		
	32/88	-2012		elektryczna